


Maße Kühlzellen – Aggregat im Innenraum 02-09

ÖaÁa~Áç[{ ÁE••^} c^áÁa* cÁ^áí æÉÁ €€{ {

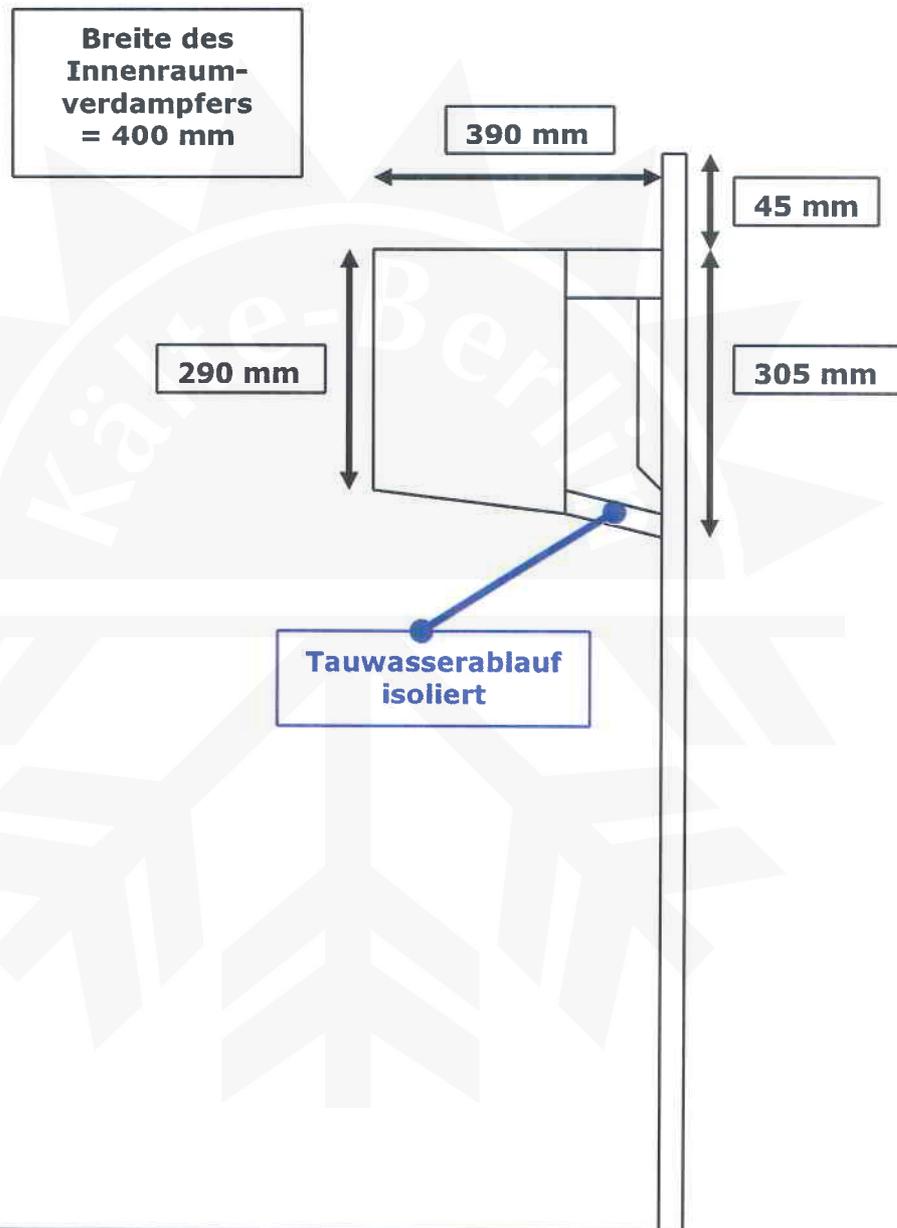

UD - 07/2010