
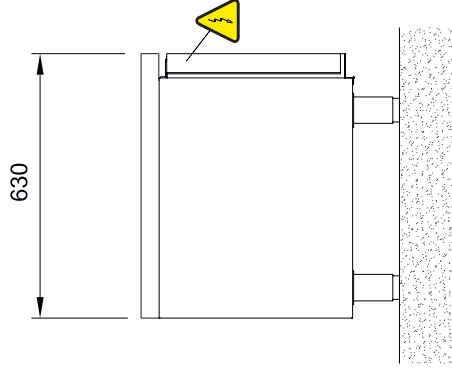


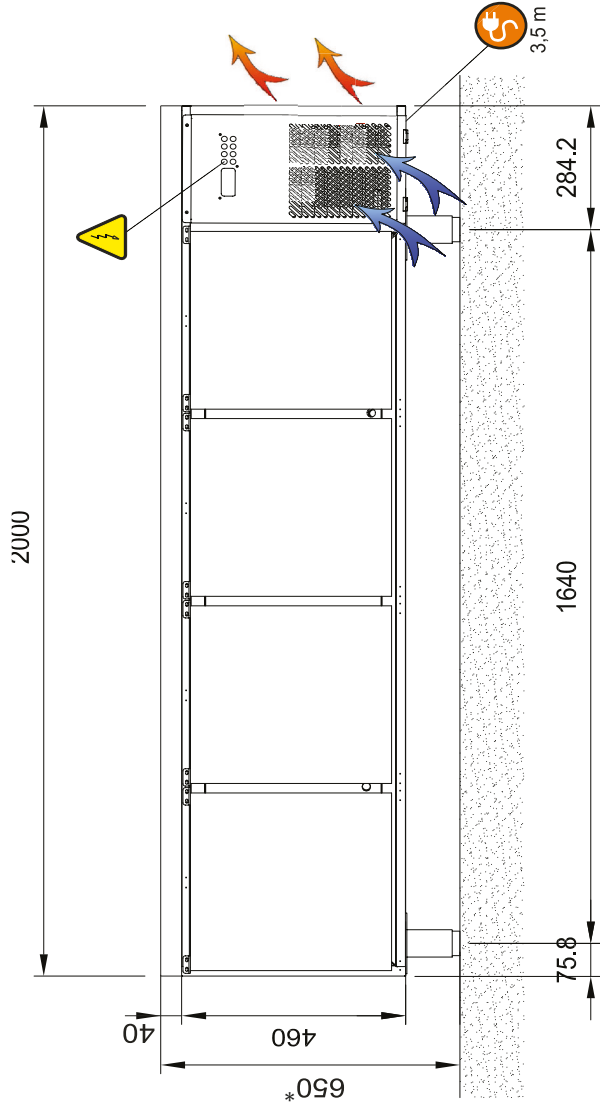

	Position des elektrischen Anschlusses & Länge des Anschlusskabels Power cable position & lenght
	Kälteleitungen Refrigerant tubes
	Tauwasserablauf Drainage pipe
	Position der Steuerung Electrical components position

* höhenverstellbare CNS-Füße: 125 bis 175 mm

Hinweis:

Luft wird über die Frontseite angesaugt und über die Seite bzw. über die Rückwand abgegeben.

Die Tische mit 460er Korpushöhe sollten daher wie folgt installiert werden:


Min. Abstand zur Frontseite: 500 mm

Min. Abstand Seitenwand: 30 - 50 mm

Min. Abstand Rückseite: 30 - 50 mm

Min. Abstand Unterseite:

Keine Einschränkung, Gerät kann auch auf einem Sockel geschlossen stehen

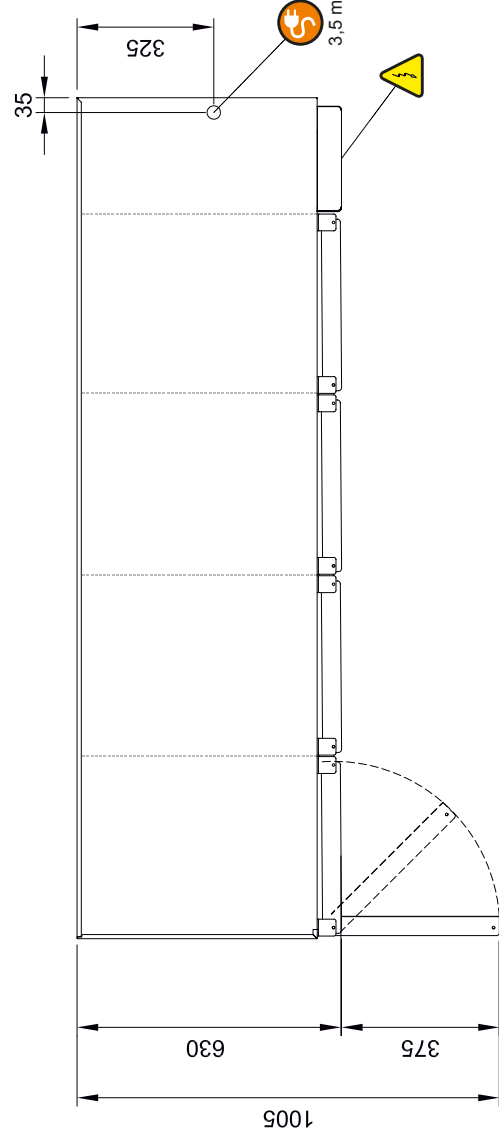

GKTM 4-460-4T
GKTO 4-460-4T

GASTRONORM H 460

KÜHLTISCHE
REFRIGERATED COUNTERS
GEKOEDELTE WERKBANKEN