


 ISA S.p.A Bastia Umbra (PG)	   ISETTA Regolazione termostato e temporizzatore BIGATTI	IL295_Pog.03.03 Pag 1 di 3
---	---	---

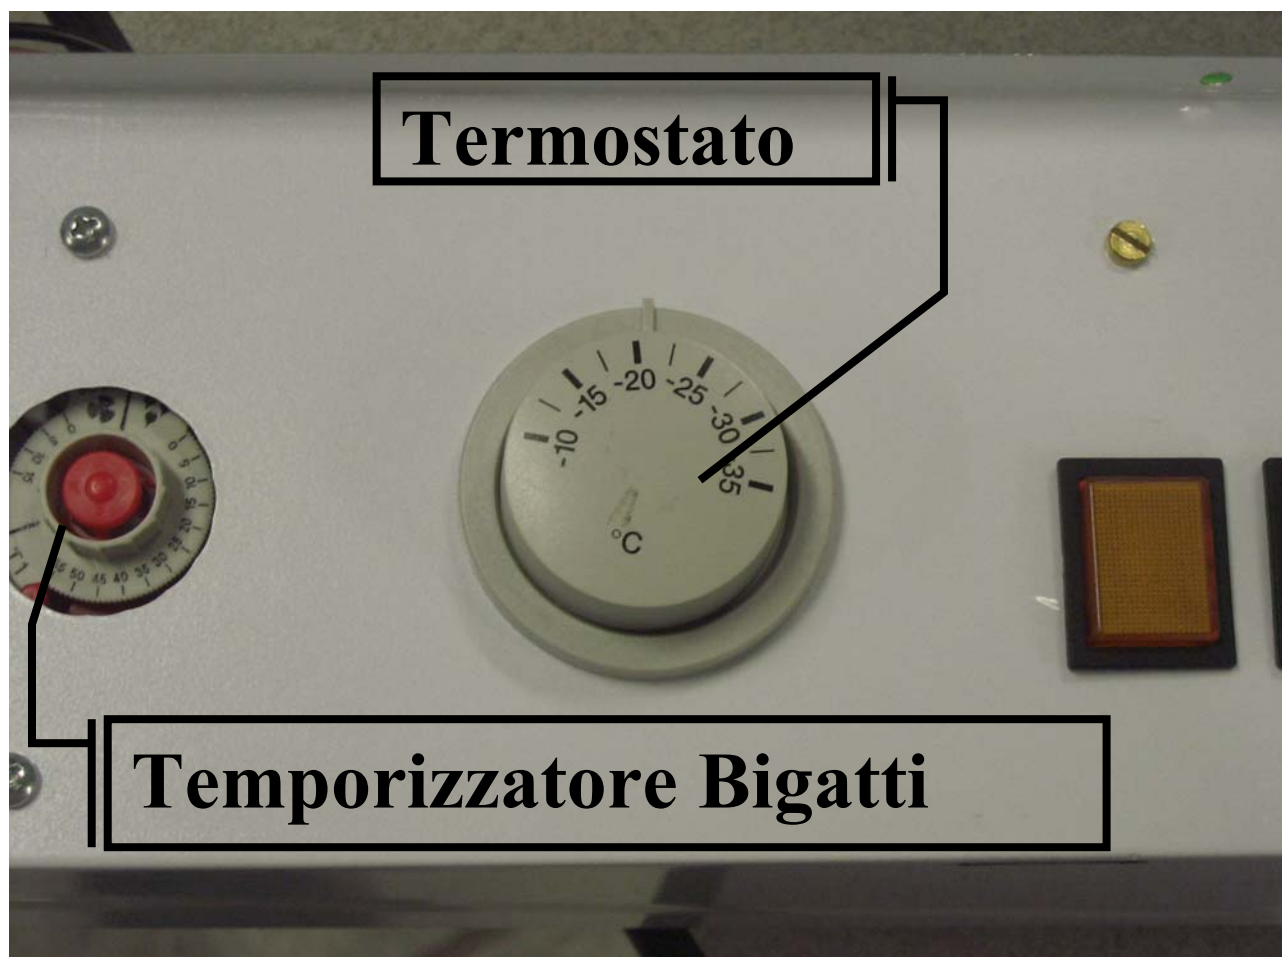

Impostazione del termostato

Regolare la manopola del termostato come indicato nella tabella 1.

Regolazione temporizzatore Bigatti

Impostare la durata dello sbrinamento, secondo quanto indicato nella tabella 1, portando l'indice A sul valore desiderato della scala B. Impostare il numero degli sbrinamenti desiderati nelle 24 ore, abbassando uno o più tasselli E del quadrante F.

Sincronizzare l'orario ruotando la manopola G fino a far coincidere la punta dell'azionatore H con l'ora di inizio funzionamento 24 sul quadrante F.

Rev.	Descrizione	Emissione	Approvazione:	Verifica:	Data
		UTS (Marani Claudio)	UTS (Bisaccioni Luca)	AQ (Pellovini Francesco)	
0	Prima emissione				18/01/06

Questo documento è di proprietà della ISA S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti

ISA S.p.A Bastia Umbra (PG)	ISETTA <i>Regolazione temporizzatore BIGATTI</i>	IL295_Pog.03.03
		Pag 3 di 3

Note:

1. L'inizio dello sbrinamento avviene circa all'ora dispari di ciascun tassello E abbassato.
2. Ad ogni giro della manopola G corrisponde uno spostamento di 2 ore nel quadrante F.

Elenco modifiche				
Posizione	Richiedente	Motivo	Autore	Data